単線結線図

施設者	当麻農業協同組合			事業所	ＪＡ当麻　野菜予冷集出荷貯蔵庫		
最大電力	350KVA(220KW)	受電電圧	6.6 kV	常用発電	— kVA — V	予備発	— kVA — V
供給所	当麻　変　電所	3相短絡容量		MVA	B種接地抵抗		46.1 Ω
主しゃ断装置	(CB形)、PF・CB形、PF・S形		絶縁監視装置	(有)・無	Io、(Igr)電話、(自動)		
設置場所	屋上、柱上、地上、屋内、屋上キュービクル、(地上キュービクル)、屋内キュービクル						
電線路	種類	架空電線路、(地中電線路)					
	電線の種類および太さ	6.6kV CV38mm²×3C、15m					
	施設方法	架空、架空ケーブル、(地中ケーブル)((直埋)管路式、暗きょ、保護管種別　)					

番号	
K	当麻農協生産組合
画	52
区	64
図	00
番	29
の	01
号	46

F 当麻2

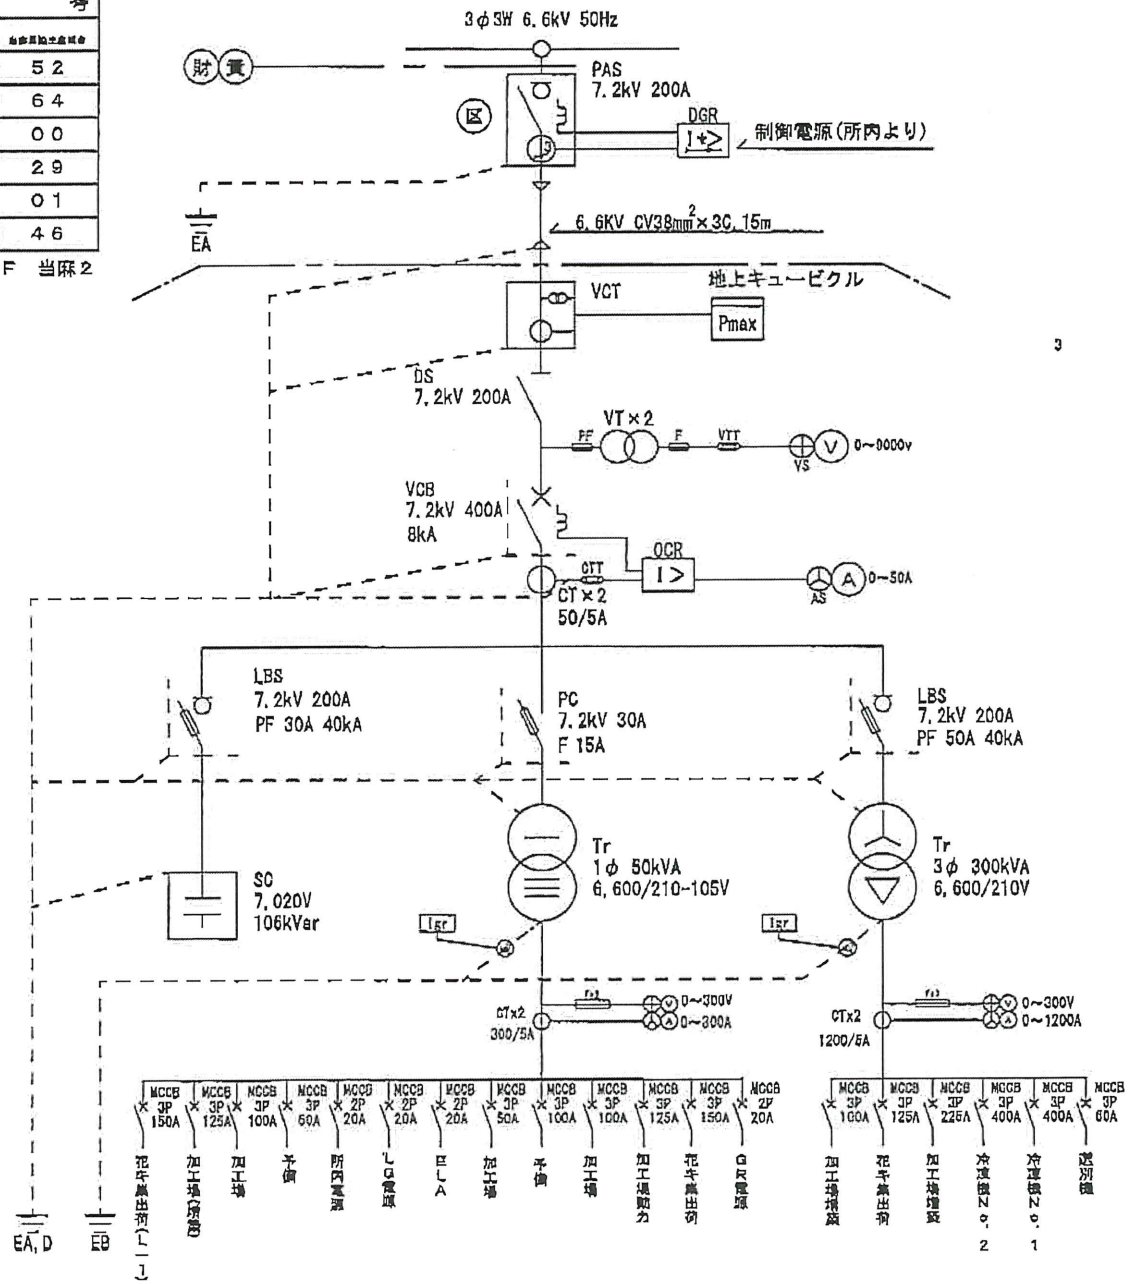

道北総括　支部、~~出張所~~	台帳No. 1503	新 (変)	平成26年 1月 30日	

(保安様式・管理—10)